


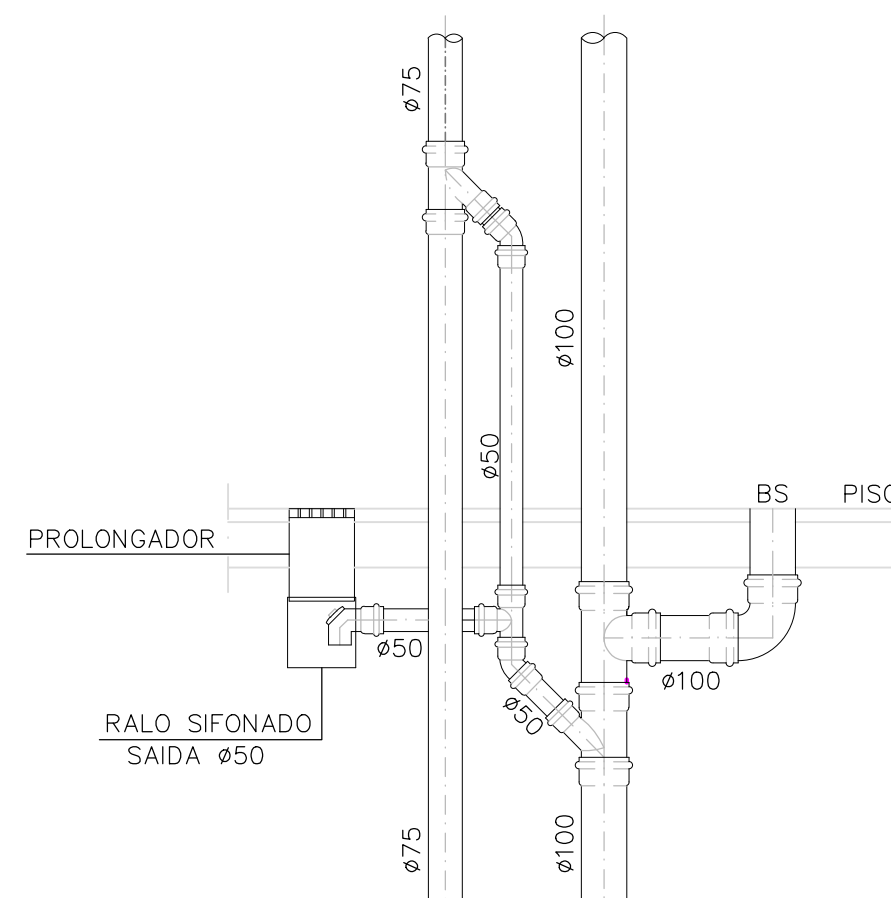

ESC: 1:25

ESGOTO, VENTILAÇÃO E ÁGUAS PLUVIAIS

MOHE	COR	PEN4
1	RED	0.18
2	BLACK	0.18
3	94	0.18
4	251	0.20
5	BLACK	0.80
6	MAGENTA	0.60
7	BLACK	0.17
15	12	0.18
21	RED	0.45
30	BLACK	0.40
40	30	0.30
41	BLACK	0.15
44	30	0.18
94	94	0.45
137	137	0.15
162	162	0.18
191	162	0.50
200	191	0.15
201	191	0.45
232	MAGENTA	0.18
293	293	0.18
254	9	0.18

DIÂMETROS EM POLEGADAS	DIÂMETROS EXTERNOS			DIÂMETROS NOMINAIS		
	PVC (mm)	PPR (mm)	CORRÊ (mm)	F ^o G (mm)	PVC ESG. (mm)	F ^o T (mm)
1/2"	20	20	15	15	-	-
3/4"	25	25	20	20	-	-
1"	32	32	28	25	-	-
1 1/4"	40	40	35	32	-	-
1 1/2"	50	50	42	40	-	-
2"	60	63	54	50	50	50
2 1/2"	75	75	66	63	-	-
3"	85	90	79	75	75	75
4"	110	110	104	100	100	100
6"	160	-	-	150	150	150

ESTE QUADRO TEM POR OBJETIVO FIXAR AS CORES REGULAMENTADAS QUE DEVEM SER USADAS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES E IDENTIFICAÇÃO DE CALHAZUEIRAS EMPREGADAS NAS EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, PÚBLICAS, EDUCATIVAS E ADICIONADA CONTRA SUOS RESPECTIVOS RISCOS.

OS SINALIZADORES QUE O USO DAS CORES DEVERÃO SER O MAIS REDUTIVO POSSÍVEL A FIM DE NÃO OCASIONAR DANO À MANUTENÇÃO.

01. O AMARELO SER EMPREGADO EM:
 - CALHAZUEIRAS DE GASES GÁS DO TIPO PH.
02. O VERMELHO SER EMPREGADO EM:
 - ÁREAS EM TORNO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO OU EQUIPAMENTOS DE DEFUMAGENS.
03. O PRETO SER EMPREGADO EM:
 - CALHAZUEIRAS DE ESGOTO.
04. O VERDE SER EMPREGADO EM:
 - CALHAZUEIRA DE ÁGUA POTÁVEL (ESTA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE IDENTIFICADA COMO TAL, POR EXEMPLO, COM A INSCRIÇÃO: "ÁGUA POTÁVEL").

AS CALHAZUEIRAS DEVERÃO RECEBER A APLICAÇÃO DE CORES EM TODA SUA EXTENSÃO COM A FINALIDADE DE FACILITAR SUA IDENTIFICAÇÃO.

[illegible]

ESG D1	TIPO (AF, ESG, ETC) e "N" DA COLUNA CHAMADA DE COLUNA		INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE SOB
Ø100	DIÂMETRO (BITOLA) DA COLUNA		INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE DES
	CHAMADA PARA AMPLIAÇÃO DE ESGOTO / ÁGUA FRIA		INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE PAS
			SENTIDO DE FLUXO DE TUBULAÇÃO
			FURO NA VIGA

[illegible]

○ — AGUA PLUVIAL
 ○ — ESGOTO E OU AGUAS SERVIDAS
 ○ — VENTILACAO DE ESGOTO
 ○ — GAS
 ○ — INCENDIO
 ○ — AGUA FRIA
 ○ — AGUA QUENTE
 ○ — ~~X~~ — ALIMENTADOR PREDIAL
 ○ — ~~—~~ — DESALQUE

	REDE DE ÁGUA FRIA		REDE DE ÁGUAS SERVIDAS E ESGOTO/VENTILAÇÃO		REDE DE GÁS		NOTAS DE
	REDE DE ÁGUA PLUVIAL		REDE DE ÁGUA QUENTE		REDE DE EMERGÊNCIA E COMBATE A INCÊNDIO		(COMENTÁRIOS SOBRE INTERFERÊNCIAS, MUDANÇAS NECESSÁRIAS NO PROJETO)

01. AS SOLUÇÕES ADOTADAS, FORAM EM FUNÇÃO DE INFORMAÇÕES OBTIDAS DO CLIENTE E EM

- [illegible]

EV. N°	DATA	DESCRIÇÃO DAS MODIFICAÇÕES

0541	LOCAL CONSTRUÇÃO MULTIFAMILIAR TIPO VILA (24 UNIDADES) RUA VERA CRUZ - VILA PIRES - SANTO ANDRÉ - SP
------	--

CLIENTE	RESPONSÁVEL
NOVA CHAVE	FRANCESCO ENG. ELETRICISTA CREA 50621

ETAPA	PROJETO EXECUTIVO	PROJETISTA	J.L.C.
-------	-------------------	------------	--------

J=0541-HID-EX-04-R00.dwg	DATA DE EMISSÃO 21/08/2018	ESCALA 1 : 5
--------------------------	-------------------------------	-----------------

IDEALE IDEALE ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA
RUA GONÇALO FERNANDES, 318 - DONA. 405
JO. BELA VISTA | SANTO ANDRÉ | SP